


## FUGENSYSTEM K

System  
I

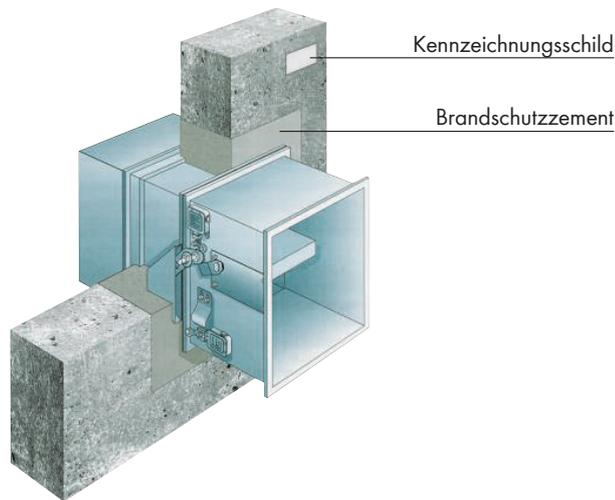

**Abschottungssystem aus Spezialmörtel für Decken- und Wanddurchführungen von Feuerschutzklappen.**

### Zur Neuinstallation werden benötigt

**11** = Brandschutzzement MG III

Die oben aufgeführten Produkte finden Sie im Brandschutz-Produkte-Steckbrief.

### Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen

Es ist die Zulassung der jeweiligen Feuerschutzklappenhersteller zu beachten.

Brandschutzzement  
Mörtel der  
Mörtelgruppe III  
Prüfzeugnis der  
MPA Hannover

### Einsatzbereiche

Abschottungssystem aus Brandschutzzement für Decken und Wanddurchführungen von Feuerschutzklappen in Massivwänden und Decken.

### Eigenschaften

Verarbeitungsfreundlich durch sehr gute Pumpeigenschaften bei Verfüllung im Pressverfahren. Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil.

### Zulässige Belegung

beliebig; frei wählbare Lüftungsquerschnitte.

### Schottabmessungen

Gemäß Forderungen der Zulassungen von Feuerschutzklappen. Der umlaufende Fugenspalt sollte mindestens 6 cm betragen (siehe Zulassung der Klappenhersteller).

### Feuerwiderstandsdauer

F 30 – F 120 nach DIN 4102.